


**COMMUNE DE
SAINT AMAND EN PUISAYE**

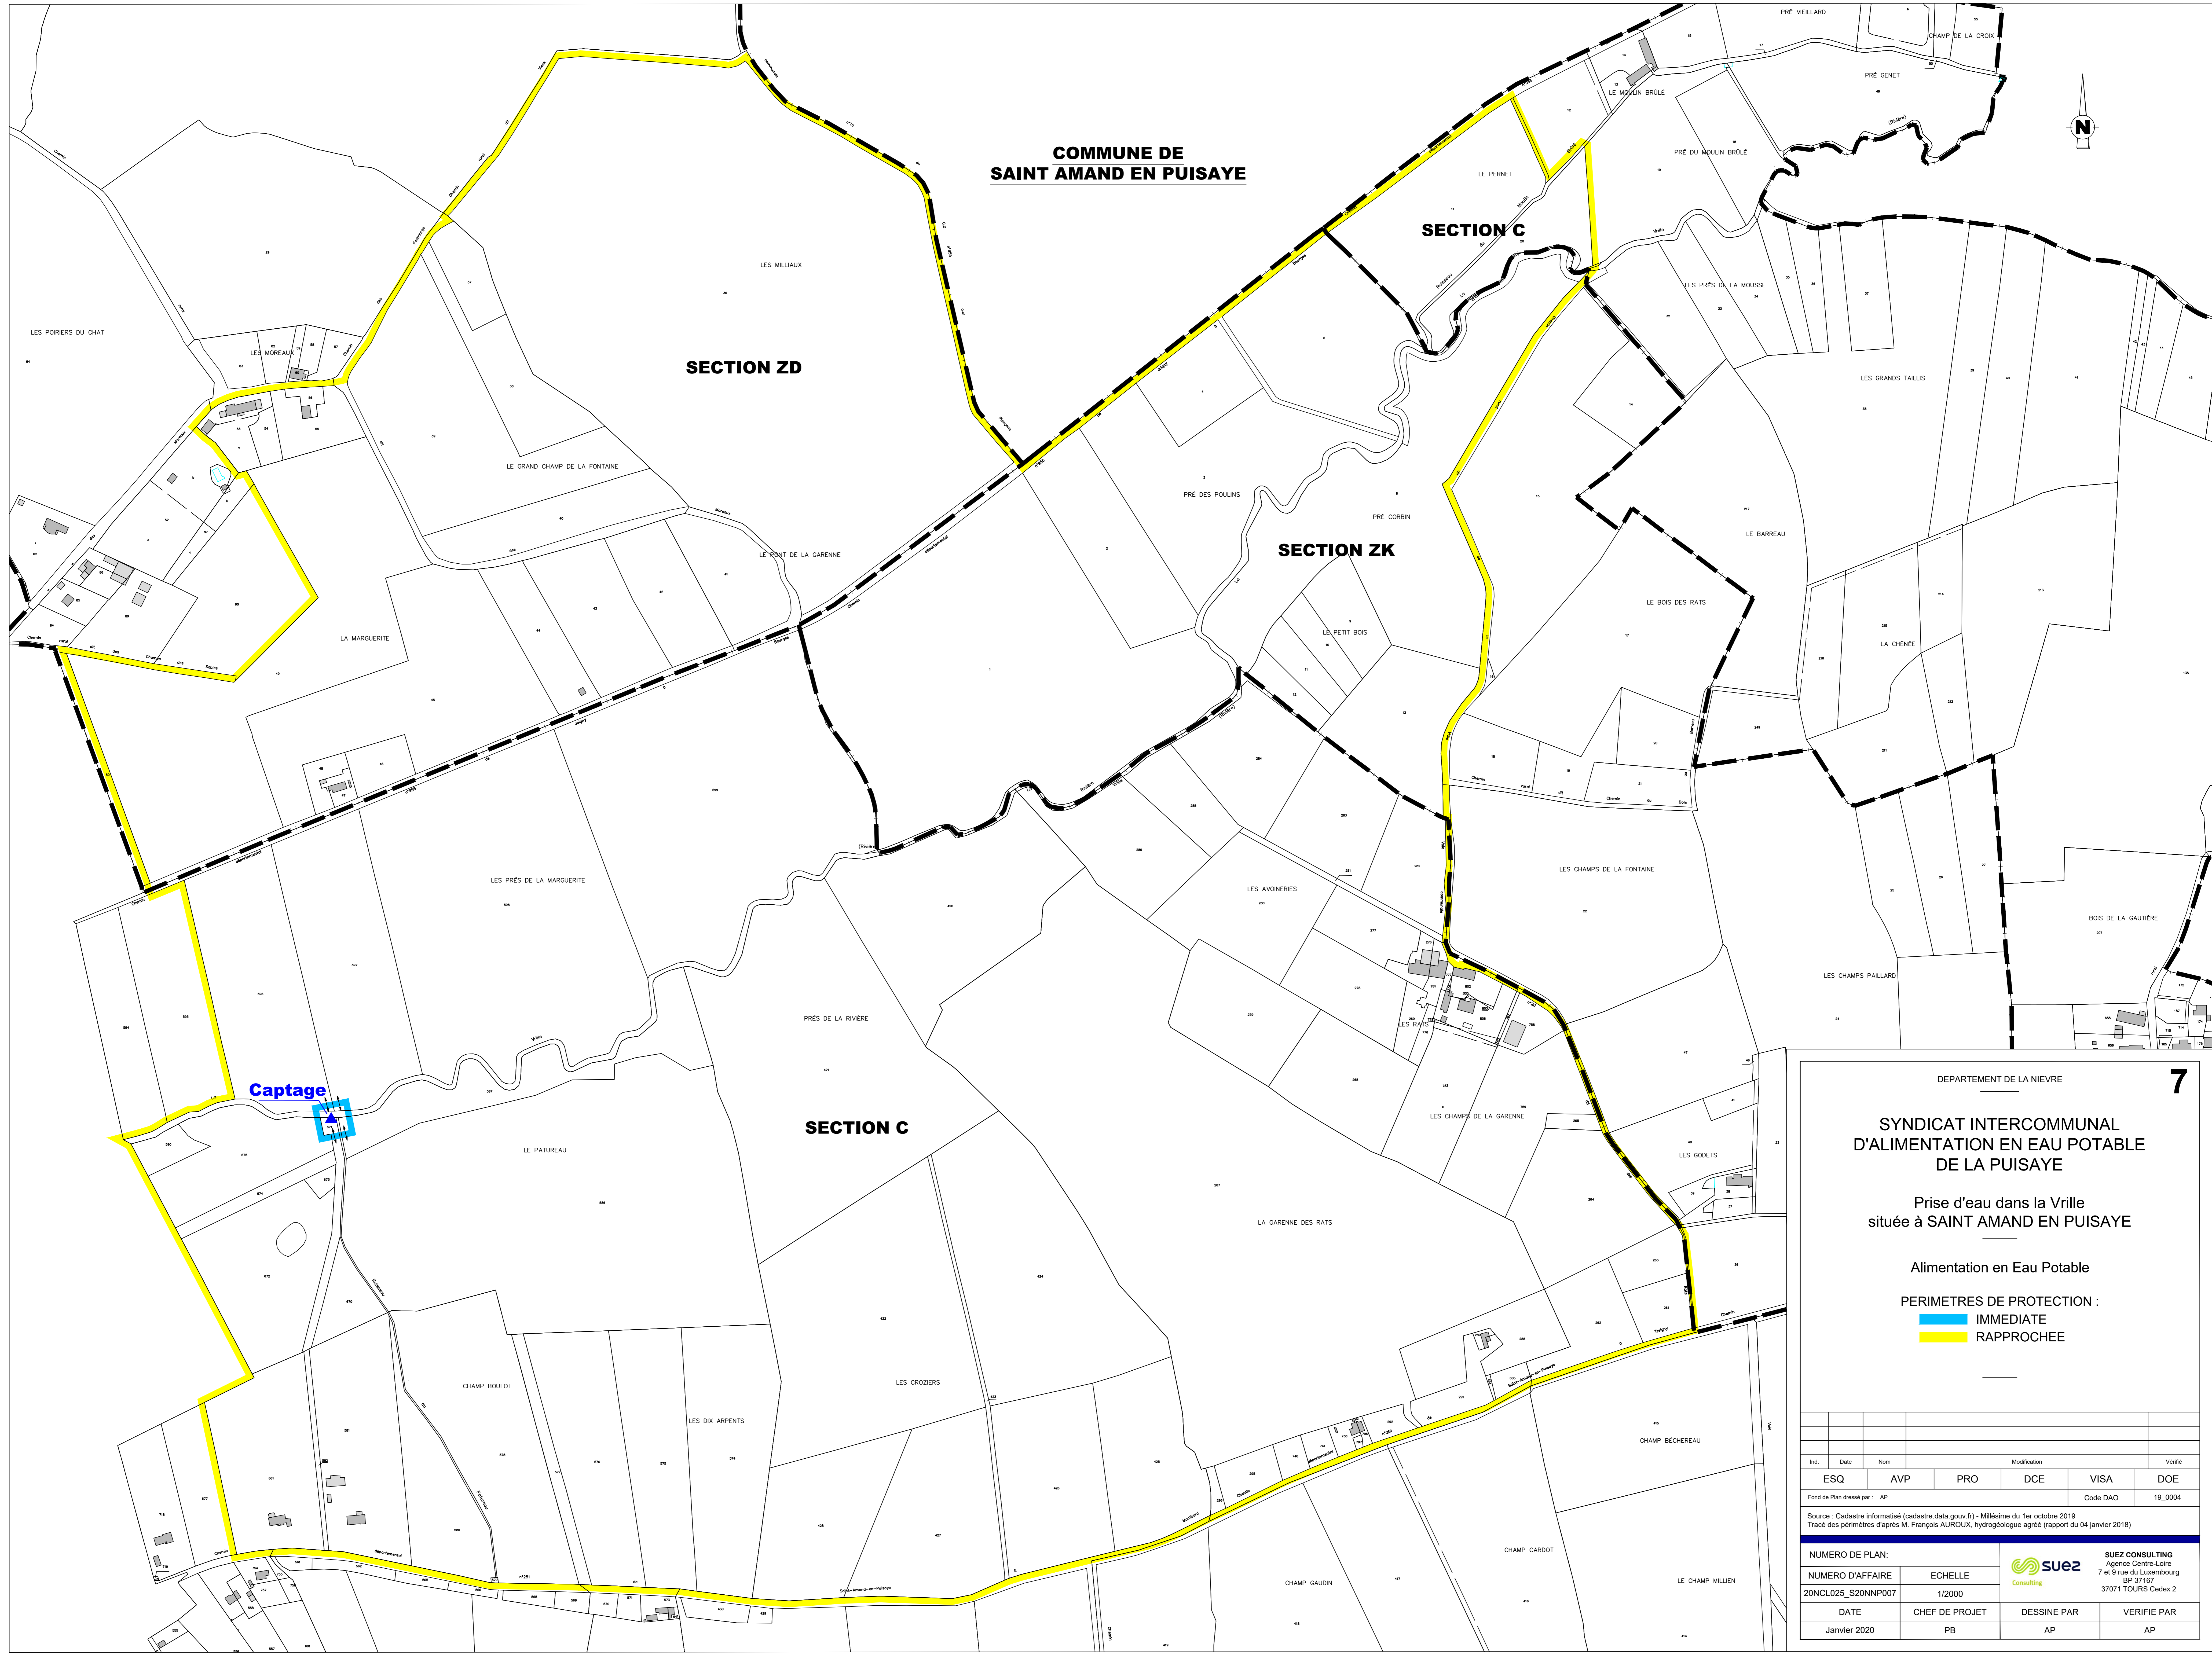

7

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DE LA PUISAYE**

Prise d'eau dans la Vrille
située à SAINT AMAND EN PUISAYE

Alimentation en Eau Potable

PERIMETRES DE PROTECTION :

■ IMMEDIATE
■ RAPPROCHEE

Ind.	Date	Nom	Modification	Verifié
ESQ	AVP	PRO	DCE	VISA
Fond de Plan dessiné par : AP				Code DAO 19_0004

Source : Cadastre Informatisé (cadastre data gov.fr) - Mises à jour du 1er octobre 2019
Tracé des périmètres d'après M. François AUROUX, hydrogéologue agréé (rapport du 04 janvier 2018)

NUMERO DE PLAN:		SUEZ CONSULTING	
NUMERO D'AFFAIRE	ECHELLE	Agence Centre-Loire 7 et 9 rue du Luxembourg BP 37167 37071 TOURS Cedex 2	
ZONCL025_S20NNP007	1/2000		
DATE	CHEF DE PROJET	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
Janvier 2020	PB	AP	AP