



Pièce n°:1/1

Réseau Public de Transport d'Électricité

Reconstruction des lignes électriques à 63/90 kV
CHAMPVERT - SAINT ELOI 1
CHAMPVERT - SAINT ELOI 2
IMPHY-SAINTE-ÉLOI

CARTE AU 1/25 000

DEPARTEMENT DE LA NIEVRE (58)

COMMUNES DE :

CHAMPVERT, DECIZE, DRUY-PARIGNY, IMPHY, SAINT-ELOI,
SAINT-LEGER-DES-VIGNES, SAINT-OUEN-SUR-LOIRE,
SAUVIGNY-LES-BOIS et SOUGY-SUR-LOIRE

Indice : B

Format : 0.36 x 1.51
Surface : 0.54m²

Date : 09/04/2019

Vérifié le : 09/04/2019
Par : M. BROUGUI


GIE Avenir Etudes

SPIE Thépault

1, rue de la Grange aux Bois CS 58828 - 57078 METZ Cedex 3
e-mail : ba@spie-thepault.fr
Tél : 03 87 38 41 40 - Fax : 03 87 38 41 47

PLAN N° E-EM-CPVERL31SSELO-LA25-SSELO-CPVER-B

INDICE	DATE	MODIFICATION	DEMANDEE	EXECUTEE	VERIFIEE
A	06/03/2019	- Création du plan - Insertion du projet de création de lignes électriques souterraines à 63/90 kV CHAMPVERT - SAINT ELOI 1 et CHAMPVERT - SAINT ELOI 2 d'après le plan n°E-EM-CPVERL31SSELO-LA25-CHAMPVERT-STELOI-S-1 Entreprise BOUYGUES Indice A du 31/05/2018	R.P.T.E.	M. NACEUR	M. BROUGUI
B	09/04/2019	Mise à jour	R.P.T.E.	M. NACEUR	M. BROUGUI

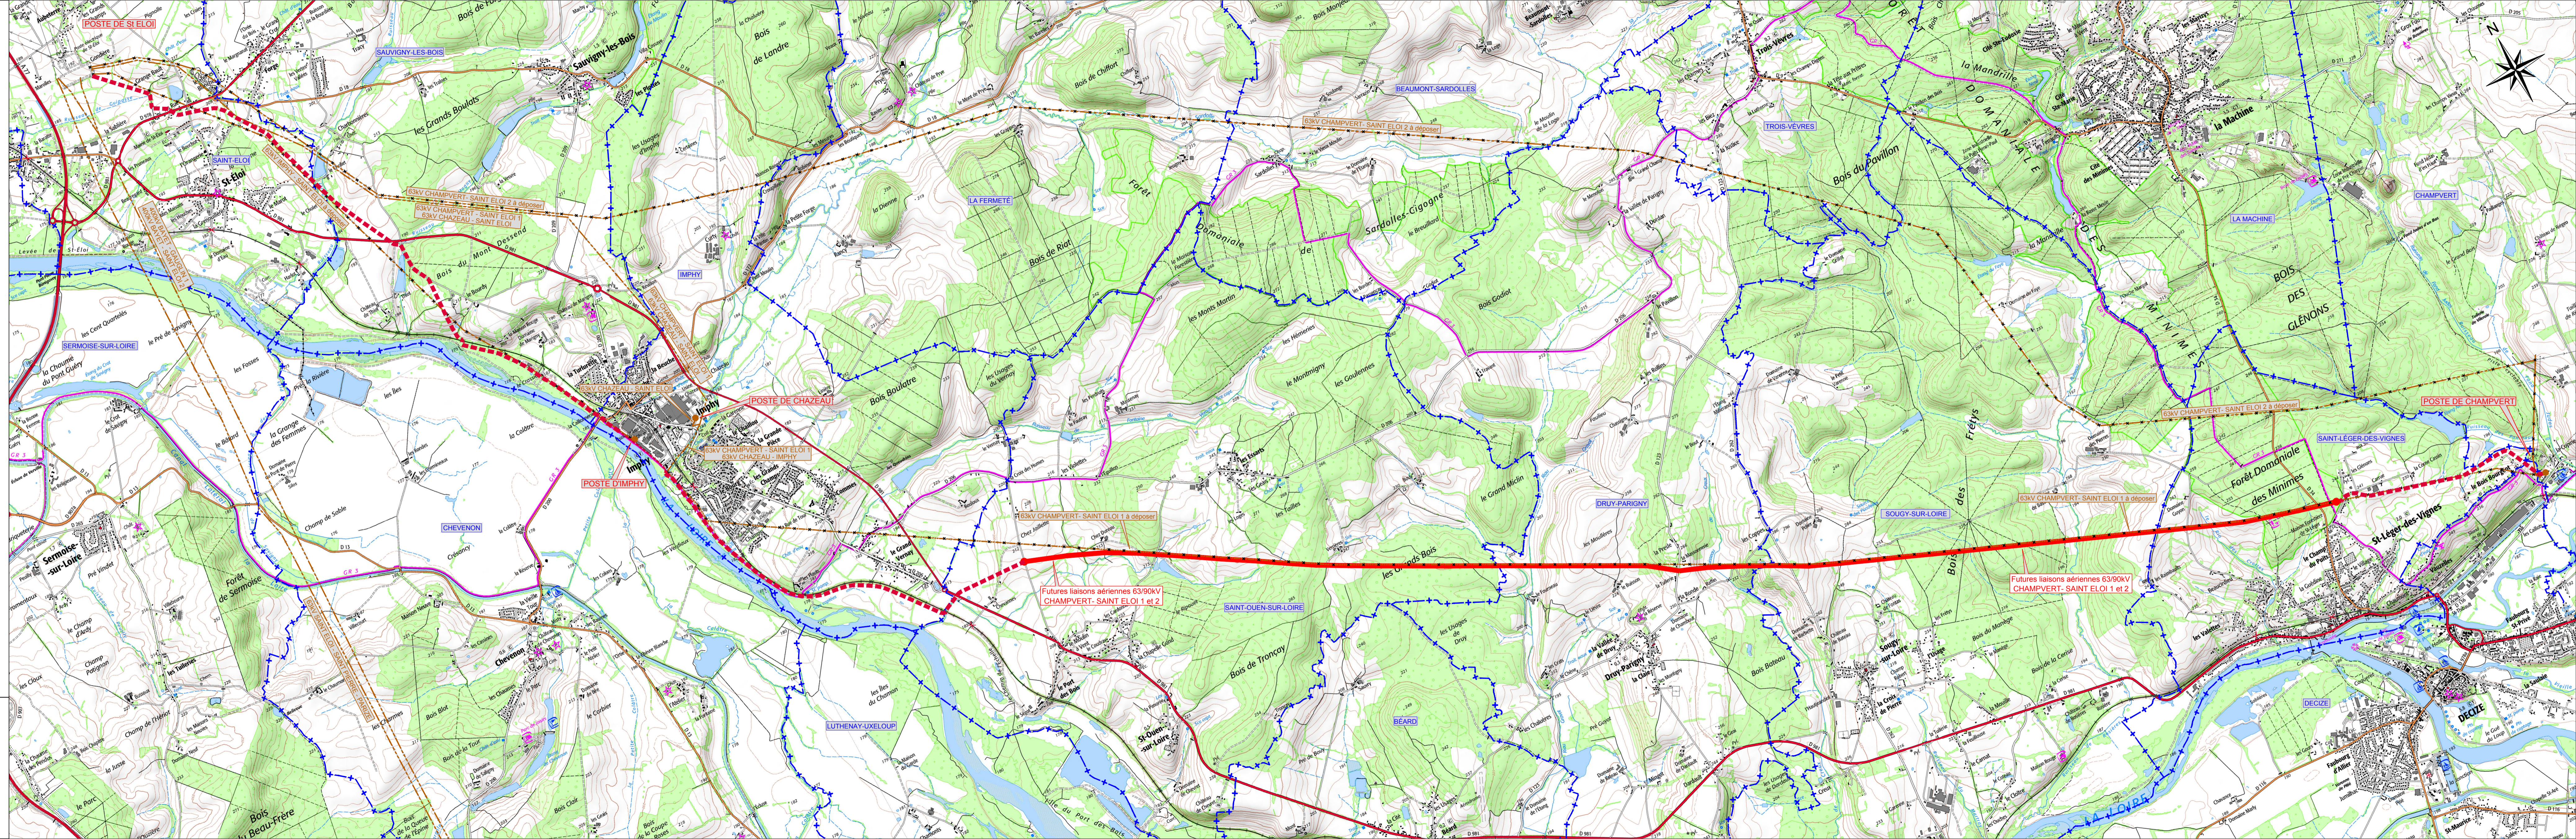

- Légende :
- Double liaison aérienne 63/90 kV à construire
 - - - Double liaison souterraine 63/90 kV à construire
 - . . . Simple liaison souterraine 63/90 kV à construire
 - Support aérosouterrain
 - - - Liaison HTB existante
 - X - X - Liaison HTB à déposer
 - - - Limite de commune